




	来	歴	年月日		
△			・		
△			・		

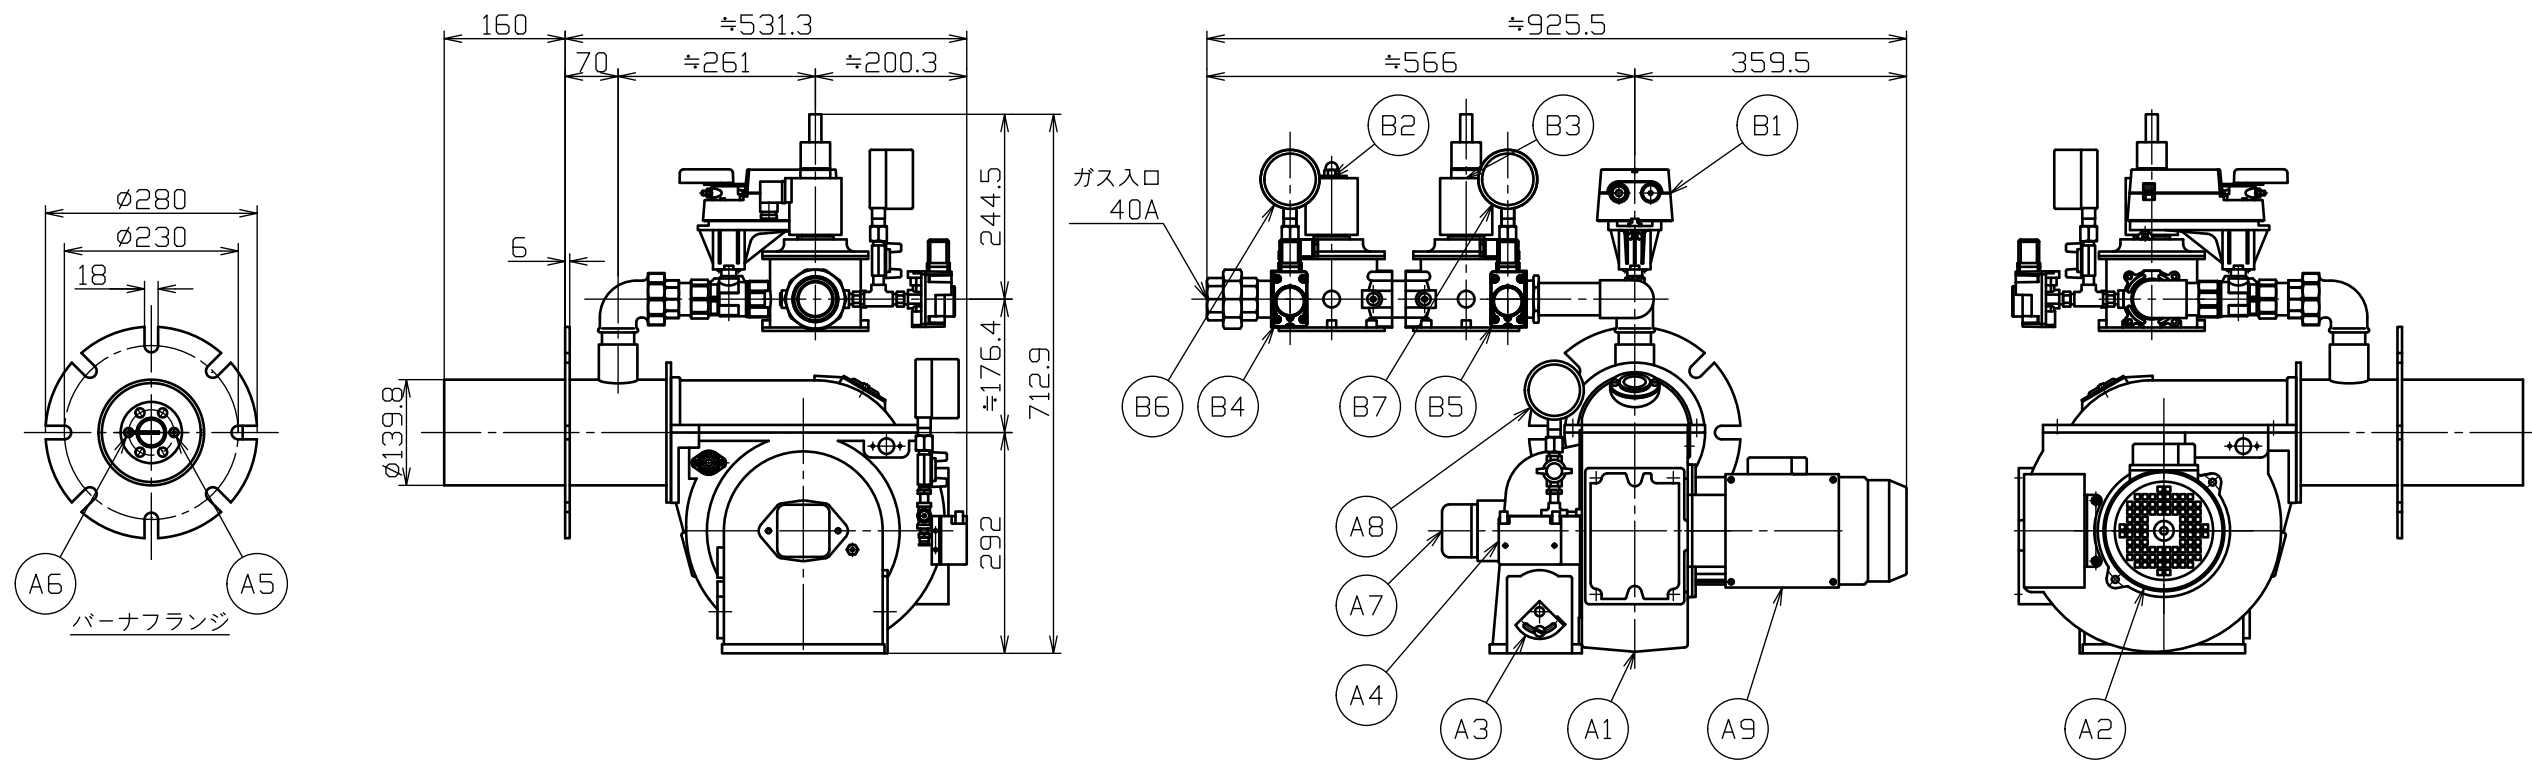

バーナ端子記号

U	}	バーナファン
V		
W		
E		アース

FML	}	電動弁電源	
FMN			
CVL			
CVN			
CV+			電動弁信号
CV-			
IG			点火トランス
BCO	}	パイロット電磁弁	
PV			
BCO			
MV	}	フレームロッド	
BCO			
F			
G	}	エア圧低スイッチ	
PCO			
AS			
PCO	}	ガス圧低スイッチ	
GL			
PCO			
GH	}	ガス圧高スイッチ	

バーナ部品					ガス配管部品					バーナ仕様					
No.	品名	型式	メーカー	数	No.	品名	型式	メーカー	数	バーナ型式	LS4-	着火方式	ダイレクト着火		
A1	ファンケース	LS4 200-100-24	CORONA	1	B1	電動弁	CVA-32A	CORONA	1	燃料	L P G	供給圧力	1 0 kPa		
A2	バーナモータ	2.2kW 2P AC200V 3PH	RUNNER	1	B2	ガス電磁弁(クイック)	EVP DN40	MADAS	1	発熱量	1 0 0 , 4 6 5 kJ/m³N	比重	1 . 5 6		
A3	エアダンパ		CORONA	1	B3	ガス電磁弁(スロー)	EVP DN40	MADAS	1	燃焼量	1 1 6 2 kW		4 1 . 6 m³N/h		
A4	点火トランス	TCD1FAV (200V)	BRAHMA	1	B4	ガス圧力低スイッチ	SGPS-150V (7.0kPa)	SHINEUI	1	動力電源	200V 50/60Hz φ3	計装電源	200V 50/60Hz φ1		
A5	電極	LS用 (SP75L・HC300L)	CORONA	1	B5	ガス圧力高スイッチ	SGPS-150V (6.0kPa)	SHINEUI	1	制御	比例制御		操作	ターミナルボックス	
A6	火炎検出器	LS用 (SP75L・HC300L)	CORONA	1	B6	ガス圧力計 20kPa	AT-75	日新計器	1	型式	LS4	名称 高温炉対応			
A7	エア圧低スイッチ	SAPS-50V (0.04kPa)	SHINEUI	1	B7	ガス圧力計 10kPa	AT-75	日新計器	1			製 図	南部 裕二	コロナパワガスバーナ	
A8	エア圧力計 10kPa	AT-75	日新計器	1					検 図						尺 度
A9	ターミナルボックス	150-150-80	CORONA	1						承 認		22.09.14	1 : 10		
									作 成						